
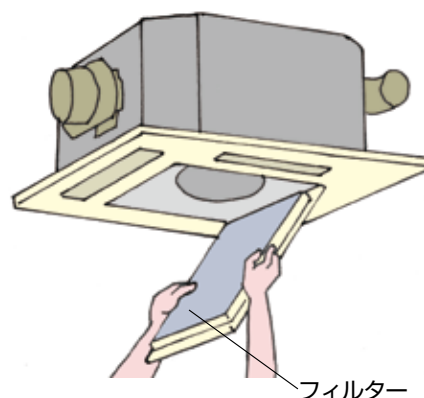


Ⅲ 設備の維持管理のために（日常のお手入れ）

（1）フィルターのこまめな清掃

フィルターの清掃は、取扱説明書や設備業者等のアドバイスを受けながらこまめに実施してください。
下の写真のように、グリルが自動で昇降し、フィルターが容易に取り外しができるものもあります。

また、天井が高く、高い脚立などを利用しないと取り外しができない場合は、危険ですので、専門業者に依頼してください。

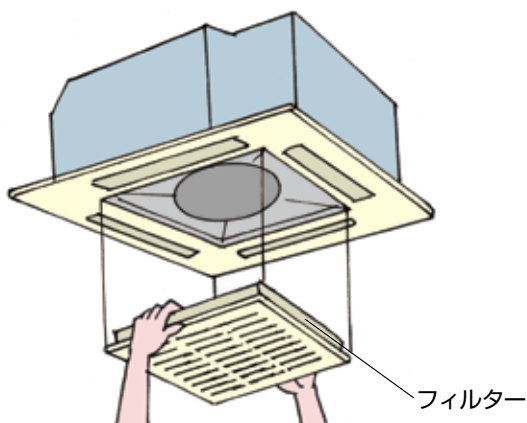

注意

- グリルをはずすために、高い脚立などを利用しなければならない場合は、危険ですので、専門業者に依頼してください。

ポイント

- フィルターが汚れていて詰まっている場合に霜が付くことがあります。清掃してもまだ、霜がつくようであれば、専門業者に連絡してください。

Ⅳ チェックシート

1. ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン

異常時の連絡先

お客様用機器点検表
 <ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン>

点検項目	推奨 点検頻度	年			月			日														
1 室外機の異常振動・異常運転音状況 (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																					
2 室外機及び周辺の油のじみ (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																					
3 室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆、 傷など (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																					
4 室内機内の熱交換器の霜付きの有無 (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																					
5 (店舗用パッケージエアコン) 熱交換器の霜付き、油にじみなど (安全で容易に点検出来る場合)	1回/日以上																					
6 気付き事項																						

2. 大型冷凍機

異常時の連絡先

お客様用機器点検表
 <大型冷凍機(ターボ、スクリュウ、チリングユニット)>

点検項目	推奨 点検頻度	年		月		日		年		月		日		年		月		日		
1 冷媒液面の低下はないか(レシーバ等)	1回/日以上																			
2 冷水出入口温度	1回/日以上																			
3 冷却水出入口温度(水冷式)	1回/日以上																			
4 機器の異常振動・異常運転音状況	1回/日以上																			
5 サイトグラス (液ラインに気泡が発生していないか)	1回/日以上																			
6 気付き事項																				